

大島一般廃棄物管理型最終処分場水質検査結果 (ダイオキシン類)


単位：pg-TEQ/ℓ

大島処分場		平成26年1月21日	平成26年7月28日	基準値
地下水	沢部	0.019	0.019	1
	底部	0.019	0.019	
放流水		0.021	0.00044	10

※pg=1兆分の1グラム

【参考】平成25年度都内地下水中のダイオキシン類調査結果

1	品川区南大井2	0.028
2	世田谷区松原1	0.024
3	荒川区南千住5	0.024
4	葛飾区堀切2	0.025
5	八王子市裏高尾町	0.024
6	武蔵野市吉祥寺南町3	0.024
7	調布市仙川町2	0.026
8	福生市熊川	0.024
9	西多摩郡檜原村南郷	0.024

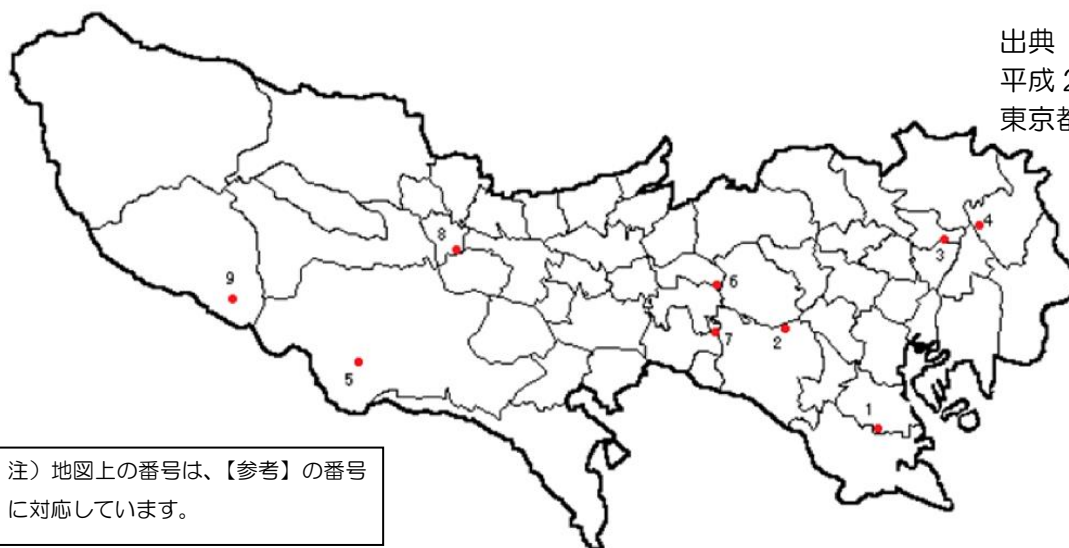

出典
平成26年7月30日
東京都環境局報道発表資料

注) 地図上の番号は、【参考】の番号
に対応しています。