

大島一般廃棄物管理型最終処分場水質検査結果 (ダイオキシン類)


単位：pg-TEQ/ℓ

大島処分場		平成27年1月23日	平成27年7月24日	基準値
地下水	沢部	0.019	0.022	1
	底部	0.024	0.019	
放流水		0.00027	0.00036	10

※pg=1兆分の1グラム

【参考】平成26年度都内地下水中のダイオキシン類調査結果

1	千代田区飯田橋4	0.034
2	世田谷区上祖師谷3	0.034
3	荒川区西尾久8	0.034
4	足立区入谷8	0.034
5	府中市美好町3	0.035
6	町田市相模町	0.034
7	東村山市久米川町4	0.033
8	東久留米市下里5	0.034
9	西多摩郡奥多摩町梅沢	0.034

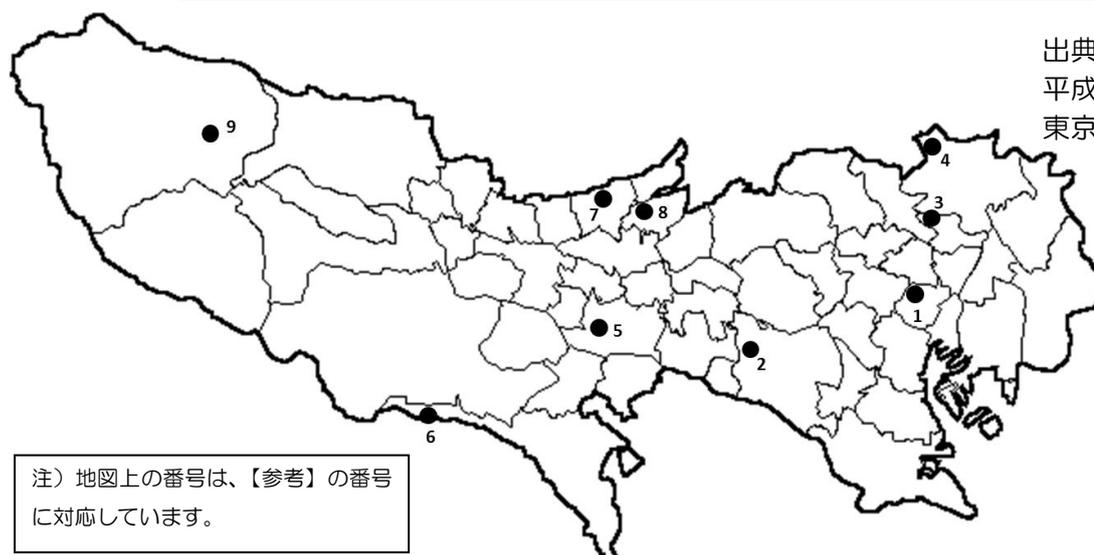

出典
平成27年7月29日
東京都環境局報道発表資料

注) 地図上の番号は、【参考】の番号
に対応しています。