


### (3) 水質検査結果について

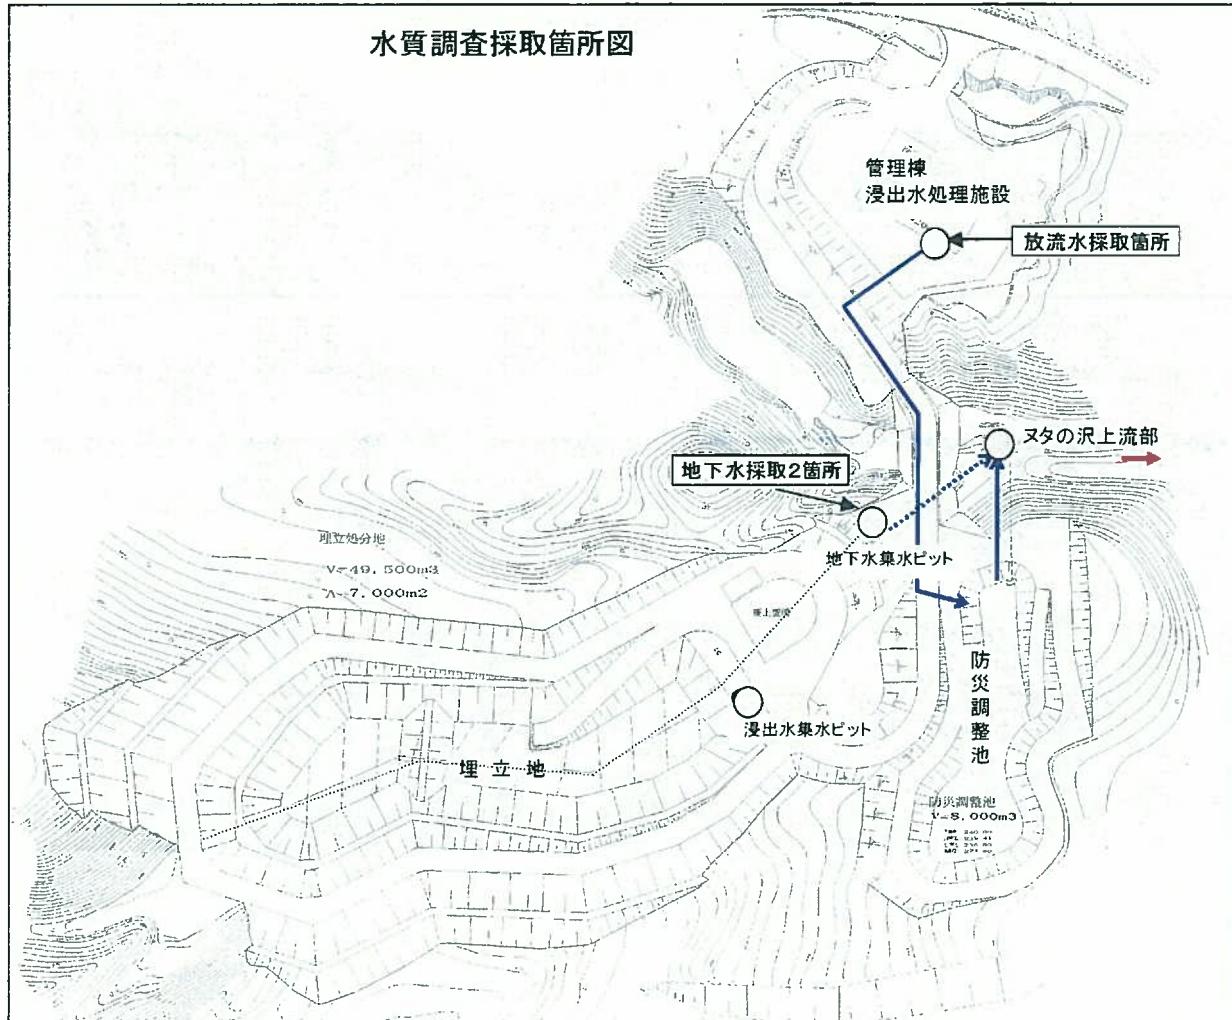

#### <管理棟>

管理運営を行う職員等の事務、打合わせ等の場所であるとともに、モニタリング機器の集中管理及び維持管理に関する記録等を保管するなどの管理のための施設

#### <浸出水処理施設>

埋立地の廃棄物層を浸透した雨水（浸出水）などは、埋立地の底部や周辺部に設置した遮水シートにより遮水され、集水管を経由して浸出水集水ピットに集められる。この浸出水を自然環境・生活環境を考慮し設定した放流水質（排水基準以下）まで処理するための施設で、浸出水取水設備、導水設備、調整設備、水処理設備及び浸出水放流設備の各設備から構成される。

#### <防災調整池>

大雨によって一時に大量の雨水が河川に流入しないように、防災調整池に水処理施設で基準値以下に処理した浸出水と、処分場の雨水を溜め、河川の流下能力に応じた流水量に調整したうえで放流を行う。

#### <地下水集排水施設>

地下水等が埋立地内へ流入し、もしくは、埋立地周辺に地下水が滯水することを防止するため、地下水等を集水し、排除することを目的とする。